

תעודת בדיקה מספר 7012321071

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953-

פרטי ההזמנה :

שם המזמין : גולד חש. אש בע"מ
 כתובת: אליקים 5, פתח תקווה.
 תאריך ההזמנה: 12/10/2020
 הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

תאור המוצר :

מערכת בקרה אנלוגית לגילוי אש משולבת מערכת כריזה וטלפון כבאים מדגם Goldex GFPAVT מתוצרת חברת גולד חש. אש בע"מ (גרסת תוכנה 1.0.1.25).

מהות הבדיקה :

בדיקת התאמה לדרישות סעיפי התקן ת"י 1220 חלק 2 " מערכות גילוי אש יחידות בקרה" אוקטובר 2014. בדיקת השלמה לתעודתנו 971232583.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בת תקן

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

1. כללי :

הובאה לבדיקה ע"י בא כוח המזמין, יחידת בקרה אנלוגית לגילוי אש משולבת מערכת כריזה וטלפון כבאים מדגם Goldex GFPAVT מתוצרת חברת גולד חש. אש. המערכת כוללת 2 ספקי כח מדגם LRS-100-24 (4.5 A, 24 V) מתוצרת חברת MEAN WELL, כרטיס ראשי מדגם GPMB. המערכת נבדקה בעומס המרבי של 50 וואט ב 25 וולט. המערכת נבדקה עם הרכיבים שלהלן :

שם היצרן	דגם	תאור
גולד חש. אש	GFOHDA	גלאי עשן פוטואלקטרי
גולד חש. אש	GFODA	גלאי עשן פוטואלקטרי
גולד חש. אש	GLD152A	גלאי קרן
גולד חש. אש	GERM	מיקרופון רחוק
גולד חש. אש	GFRAV	לוח משנה
גולד חש. אש	GTHS	שופרת לטלפון הכבאים
	12AH 12V	2 מצברים

2. מסקנות :

יחידת הבקרה שנבדקה מתאימה לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

3. הערות :

ב. כל אחד מ 3 המוצאים של NAC מספקים מתח 24 וולט עד 1.6 אמפר כל אחד ומוצא 24V מספק 24 וולט ועד 2 אמפר, סה"כ הזרם מהמוצאים מוגבל 8 אמפר כאשר 2 ספקי כח מחוברים.

תאריך הדפסת המסמך : 24.12.2020\2

שם החותם: כורש חזני
 תפקידו: מהנדס בכיר

שם החותם: אלברט אזולאי
 תפקידו: ראש ענף מערכות גילוי והתראה


תעודת בדיקה מספר 7012321071

דף מספר 2 מתוך 3 דפים

4. כרטיסים הנלווים ליחידת הבקעה:

תיאור	דגם
כרטיס כיבוי (מוזן ממוצא NAC או 24 V)	GNE 3001-1/2
לחצן	GFPBA
כרטיס לולאה	GMA 502/4/5
עמדת טלפון כבאים כתובתי	GFRAT
שקע טלפון כבאים (מוזן ממוצא 3 NAC)	GTC

5. תמונות המערכת:

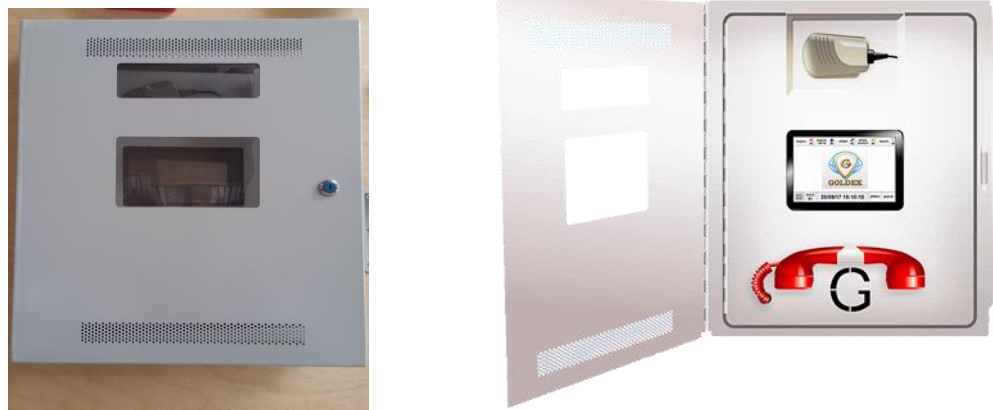

מערכת משולבת גילוי אש, כריזה וטלפון כבאים




מיקרופון רחוק GERM

תעודת בדיקה מספר 7012321071

דף מספר 3 מתוך 3 דפים

רכזת גילוי אש משולבת כריזה קולית וטלפון כבאים

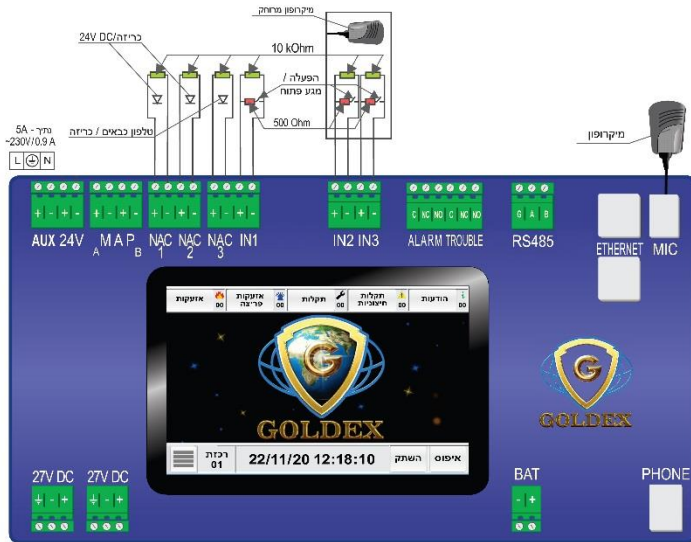

- Goldex GFPAVT W
- Goldex GFPAV W
- Goldex GFPVT W
- Goldex GFPA W
- Goldex GFPT W
- Goldex GFPV W

1. המערכת מיועדת להתקנה פנימית בלבד.
2. ההתקנה תבוצע ע"י טכנאי מוסמך לפי דרישות תקן 1220 חלק 3
3. חיבור לרשת חשמל 230V / 50Hz תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם לחוק החשמל
4. חיבור לרשת חשמל באמצעות כבל XLP3 x 1.5 mm²
5. מפסק המזין 10A עם נעילה מכנית
6. קיימת תכונה של אימות אזהרה

Serial number

יש לפנות להוראות התקנה והפעלה
1.02 REV:01.20 מהדורה

מיוצר בישראל
www.goldex-line.com

התווית שבתוך הדלת המערכת